




ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm

Entreprenör:	Provt.datum: 20220207	Lab Provnr: 2004105
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Bärlager 0/32 mm	Provtagare: SJ	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

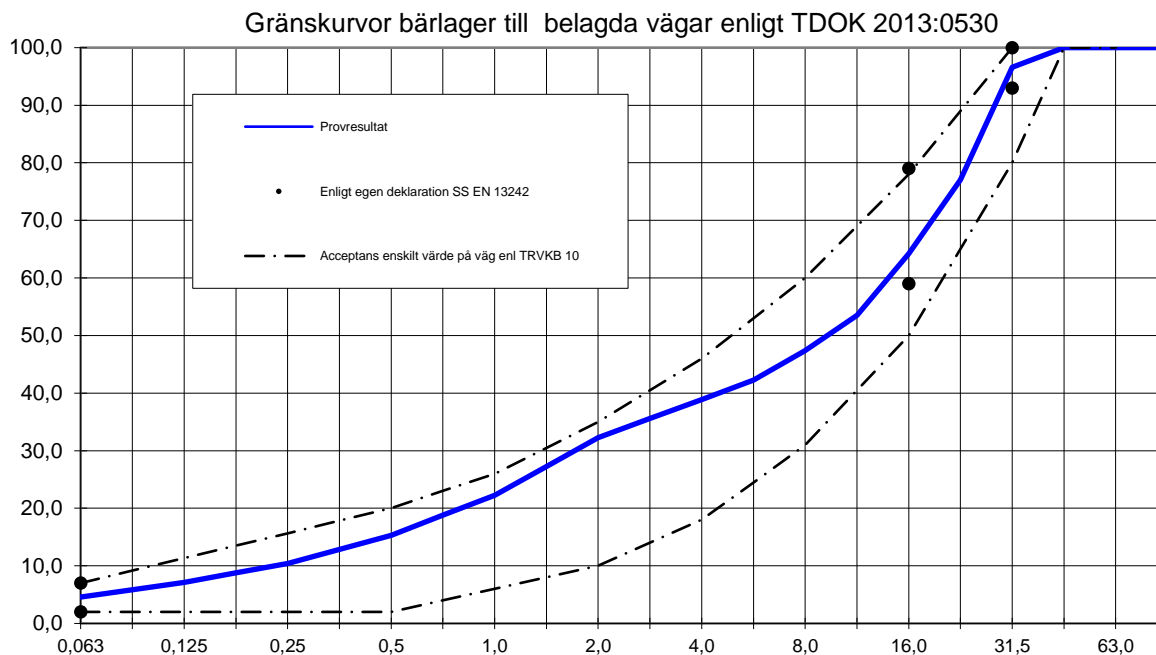

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
PA

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,6	7,1	10,4	15,3	22,2	32,3	38,9	42,3	47,4	53,5	64,2	77,0	96,6	100,0	100,0	100,0